


Anschlusschema für Universal – Mischpumpe PU 11 ohne Regelgerät

Ersatz für die alte Pumpe PQ 08.3

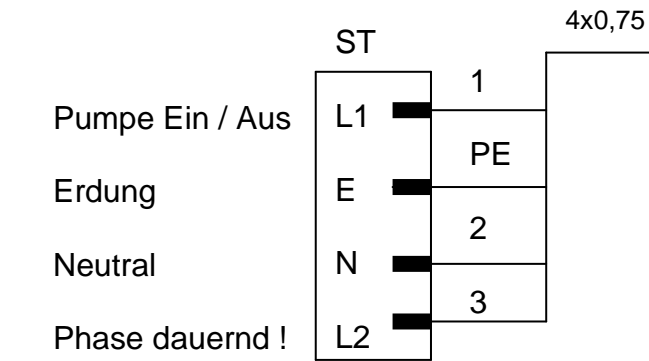


Achtung:
nur 1 Phase
230 Volt 50Hz

Abkürzungen:

N = Neutral
LO = Phase
LG = Reserve / nicht angeschlossen
LP = Überwachung Pumpe
LA = Stellantrieb AUF
LZ = Stellantrieb ZU
LK = Überwachung (Zusatzfunktion)

1. LP – Überbrückung – Überwachung Pumpe
2. LA – Überbrückung – Stellantrieb AUF
3. LZ – Überbrückung – Stellantrieb ZU
4. LK – Überbrückung – Überwachung Zusatzfunktion
5. Zuschaltung – Inversbetrieb/Umkehrfunktion AUF/ZU Stellantrieb
6. Zuschaltung – Dämpfung / Regelverhalten
7. Zuschaltung – Manuell 100% AUF
8. Zuschaltung – Manuell 100% ZU

Anmerkung: Bei Umschaltung von Automat auf Handbetrieb / Schalter 7 + 8 auf ON stellen !!!

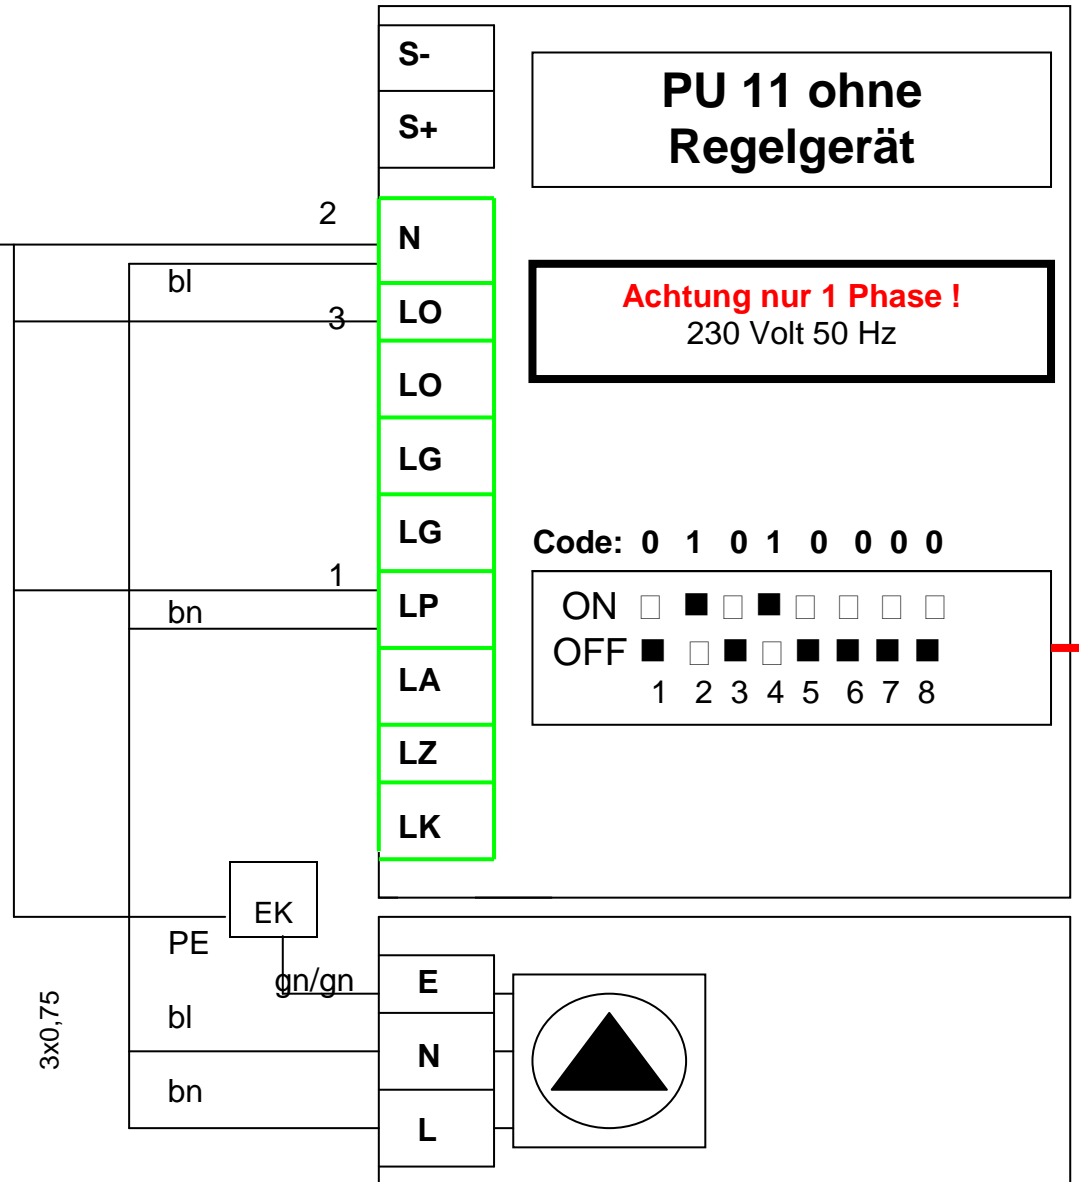

CODE 0 = S OFF CODE 1 = S ON