


Anschlussschema für Mischpumpe PU 11 mit Regelgerät Sauter und Sicherheitsthermostat

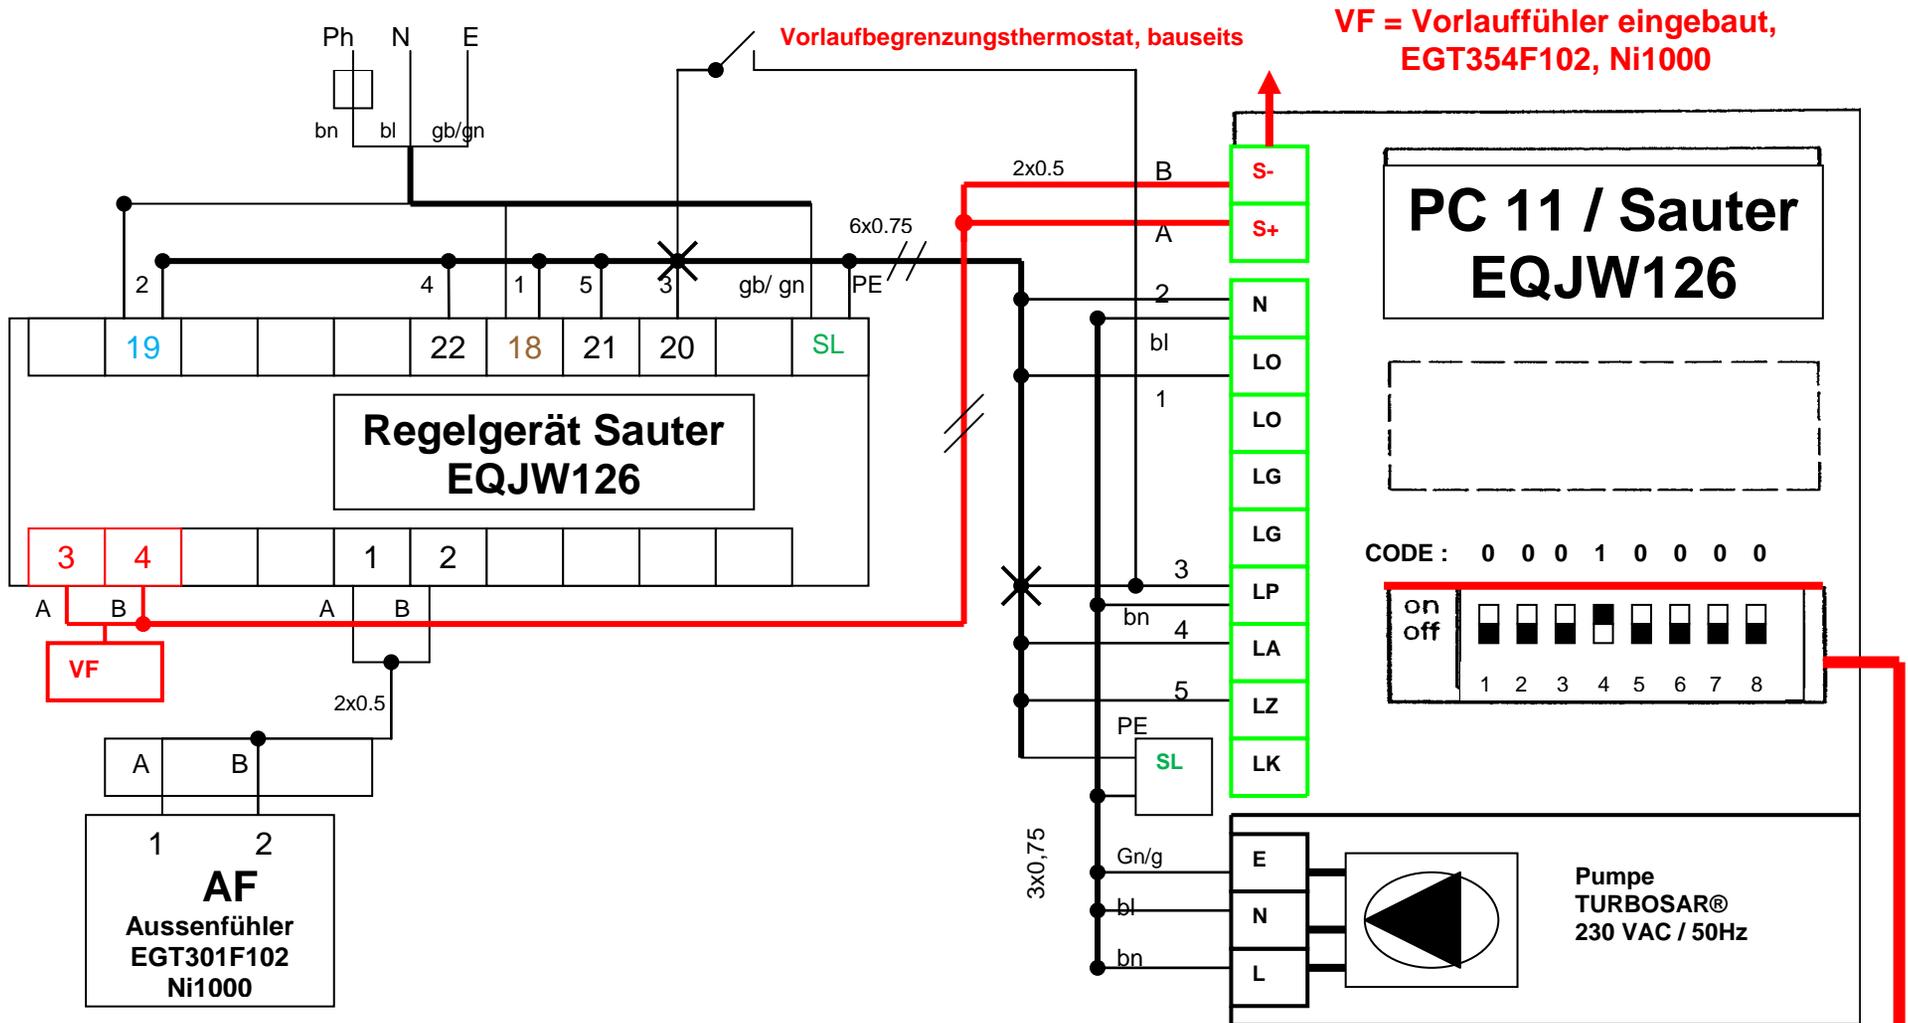

Abkürzungen:

- N = Neutral
- LO = Phase
- LG = Reserve / nicht angeschlossen
- LP = Überwachung (Pumpe)
- LA = Stellantrieb AUF
- LZ = Stellantrieb ZU
- LK = Überwachung (Zusatzfunktion)

Legende:

1. Überbrückung – Überwachung Pumpe
2. LA – Überbrückung – Stellantrieb AUF
3. LZ – Überbrückung – Stellantrieb ZU
4. LK – Überbrückung – Überwachung Zusatzfunktion
5. Zuschaltung – Inversbetrieb / Umkehrfunktion AUF/ZU Stellantrieb
6. Zuschaltung – Dämpfung / Regelverhalten
7. Zuschaltung – Manuel 100% AUF
8. Zuschaltung – Manuel 100% ZU

Achtung: Aussenfühler, Fühler – und Steuerleitungen müssen in einer Einzelleitung verlegt werden !!!

